



施工方法

(1) 壁貫通の場合


(a) スリーブの場合

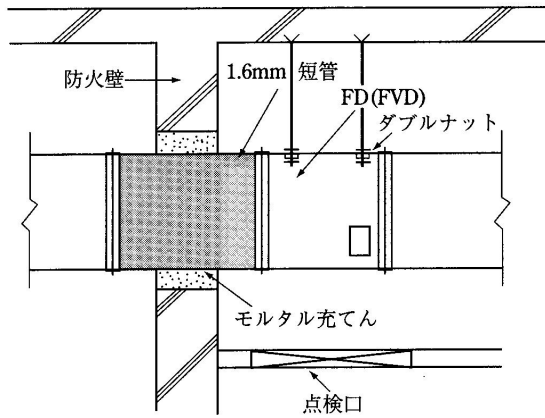

(b) 実管スリーブの場合

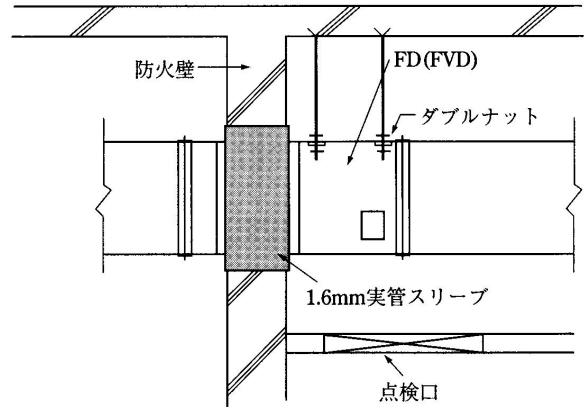


(2) 床貫通の場合

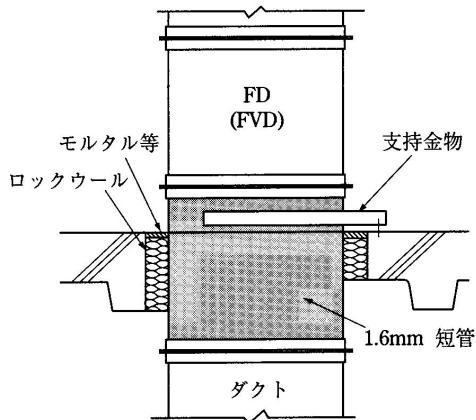



注) 実管打込み場合短管は内フランジ

(3) 鉄骨はり貫通の場合

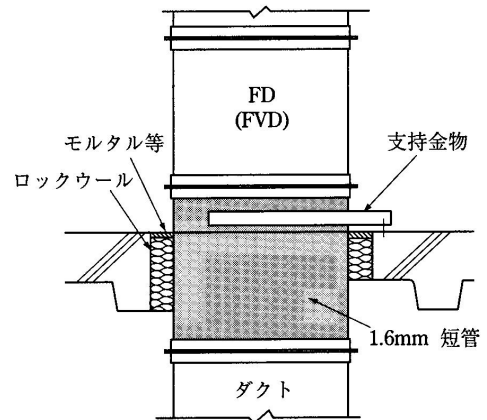

注) 実管打込み場合短管は内フランジ

(4) ダンパヒューズホルダの保守スペース

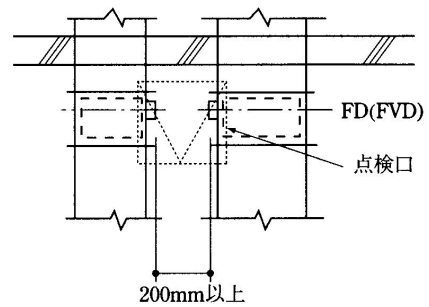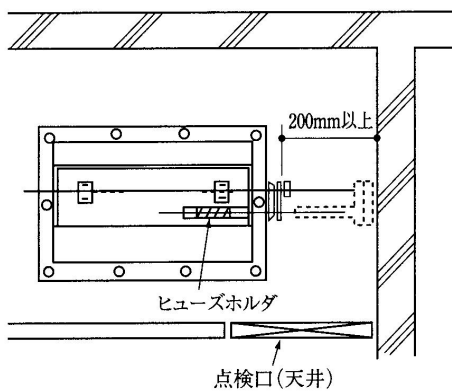

留意事項

- ① ダンパは、ケーシングおよび可動羽根を厚さ 1.6mm 以上の鋼板製とし、羽根の開閉および作動状態を容易に確認できる検査口付きとする（（財）日本建築センターの性能評定マークが貼付されたもの）。
- ② ダンパの取付けは、防火区画等の壁、または床近くに取り付け火災時に脱落しないよう確実に取り付ける（ダンパ本体の吊りボルトは、矩形の場合は4点、丸形の場合は2点とする）。
- ③ 温度ヒューズの作動温度は、一般ダクト：72℃、排煙ダクト：280℃、厨房用ダクト：120℃とする。
- ④ ヒューズホルダによる場合は、ヒューズホルダを抜き取るために、隣接するダクト、壁等との間隔を200mm以上確保する。
- ⑤ 保温を必要とするダンパの貫通部は、保温材としてロックウールを使用し、周囲をモルタル等で入念に埋め戻す。
- ⑥ 天井内等に取り付けたダンパに対しては、点検口を設置し保守、操作が容易にできるよう配慮する。